



ТРЕБОВАНИЯ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ ПЕЧЕЙ


Владельцем домов и строений с печным отоплением должно быть уделено самое пристальное внимание правильному устройству печей и соблюдению требований пожарной безопасности при их эксплуатации. Для того, чтобы избежать неприятностей, проверку готовности и ремонт отопительного оборудования необходимо доверять только специалистам-профессионалам.

ВАЖНО ЗНАТЬ:

- Перед началом отопительного сезона, а в дальнейшем через каждые три месяца всего отопительного сезона, должна производиться чистка дымовых труб и печей от сажи.
- Перед топкой на полу должен быть прибит металлический лист без прогаров и повреждений, размером не менее чем 50x70 см, предохраняющий от возгорания случайно выпавших искр.
- Во избежание перекала печи рекомендуется топить 2-3 раза в день по 1-1,5 часа, нежели один раз длительное время.
- Дымовые трубы и стены, в которых проходят дымовые каналы, должны быть побелены: образовавшаяся трещина или нелёт сажи будут хорошо видны на белой извести.

ЗАПРЕЩАЕТСЯ:

1. Перекаливать печи: в результате перекала появляются трещины, из которых могут вылетать искры.
2. Вблизи печей и непосредственно на их поверхности хранить горючее имущество или материалы, сушить бельё применять для розжига печей легковоспламняющиеся и горючие жидкости.
3. Топить печи с открытыми дверцами оставлять топящиеся печи без присмотра, а также поручать надзор за ними детям

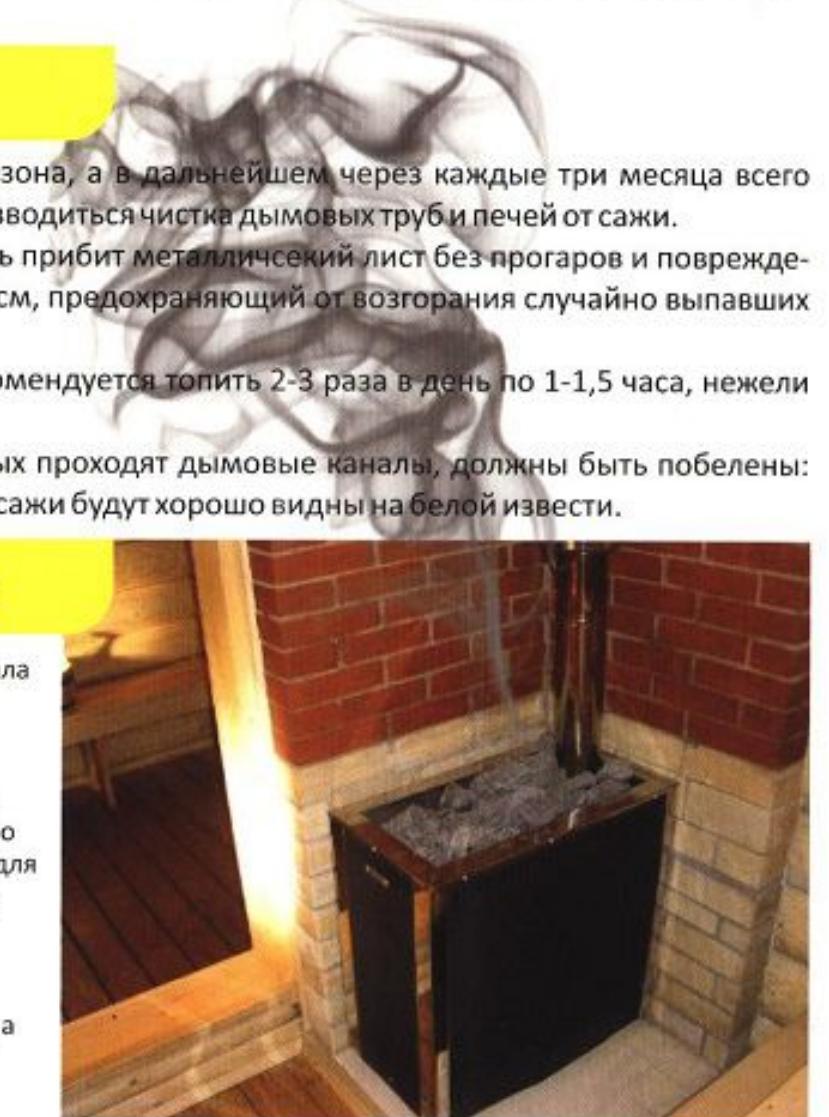

Разделка:

утолщение стенки печи или дымовой трубы в месте соприкосновения её с конструкцией здания, выполненной из горючего материала составляет не менее 38 см.

Отступка:

расстояние от наружной поверхности печи или дымовой трубы до стены или перегородки из горючих материалов составляет не менее 26 см.



Эксплуатировать печи без противопожарных разделок и отступок от горючих конструкций.